




Vos coordonnées

M, Mme :
Société :
Fonction :

Tél :
Fax :
Mail :

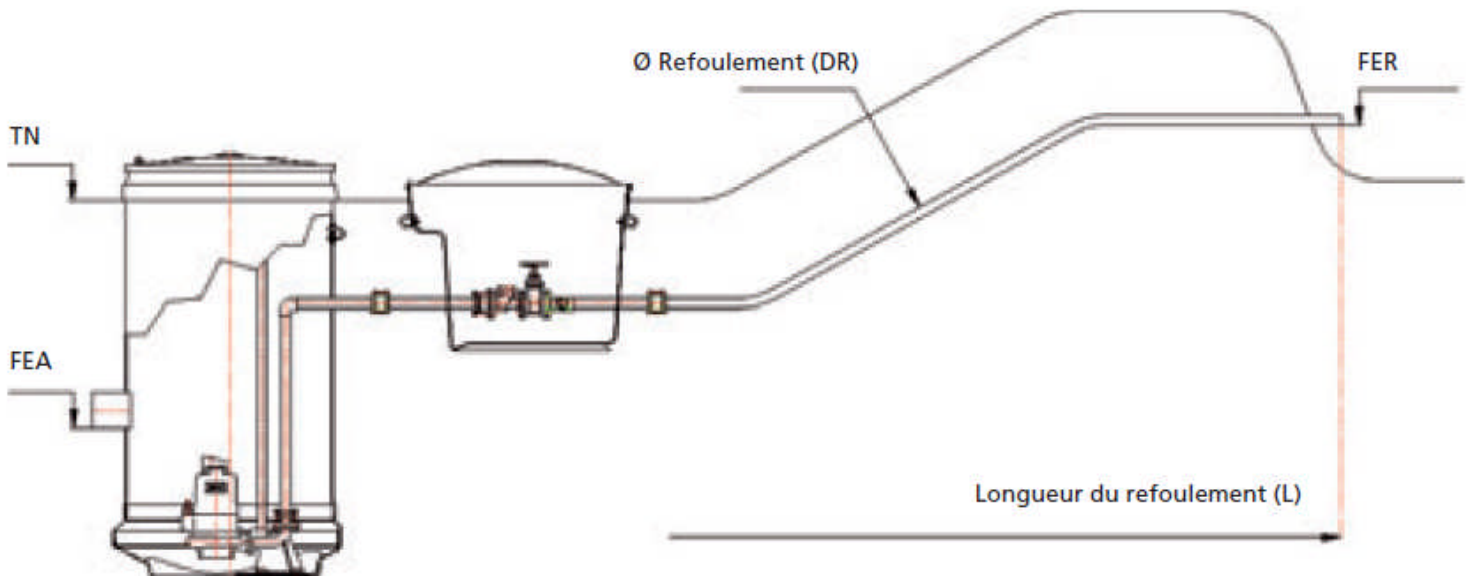

Données techniques

Nature du liquide :

Débit : l/s HMT : m

Assuré par : + pompe en secours

Longueur du refoulement (L) : m

Température : °C pH :

Niveau du terrain naturel (TN) :, NGF

Niveau du fil d'eau rejet (FER) :, NGF

Ø conduite de refoulement (DR) : mm

Niveau du fil d'eau arrivée (FEA) :, NGF

Ø de l'arrivée : mm

Matière de l'arrivée :

Présence nappe et niveau :, NGF

Installation : sous dalle espace vert

Robinetterie : interne dans regard

